Zähleranschlußsäule, 3 Zählerfelder

konform zu VDE-AR-N 4100
geprüft nach VDE 0660 Teil 500 / IEC 439-1
TÜV gepüft nach DIN EN 61439-5


Nach TAB 2021 Westnetz GmbH oder TAB-gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart der Zählerfelder: IP 54 vorbereitet
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
(SMC) nach IEC-695-2-1 halogenfrei
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- 1xHAK 3xNH1/2 bis 150mm² eingebaut
- 4-Leiter-Sammelschienensystem 250A
  vorbereitet zum Einbau von SH-Schaltern
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 2xZählerfeld nach DIN 43870 375mm
- 4-Leiter Verdrahtung DIN 43870-A mit H07V-K 10mm²
- 3xHLAKL 25mm², 4pol.

optional:

- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung
- 5-Leiter-Sammelschienensystem mit Verdrahtung DIN 43870-C
- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RJ45-Buchse

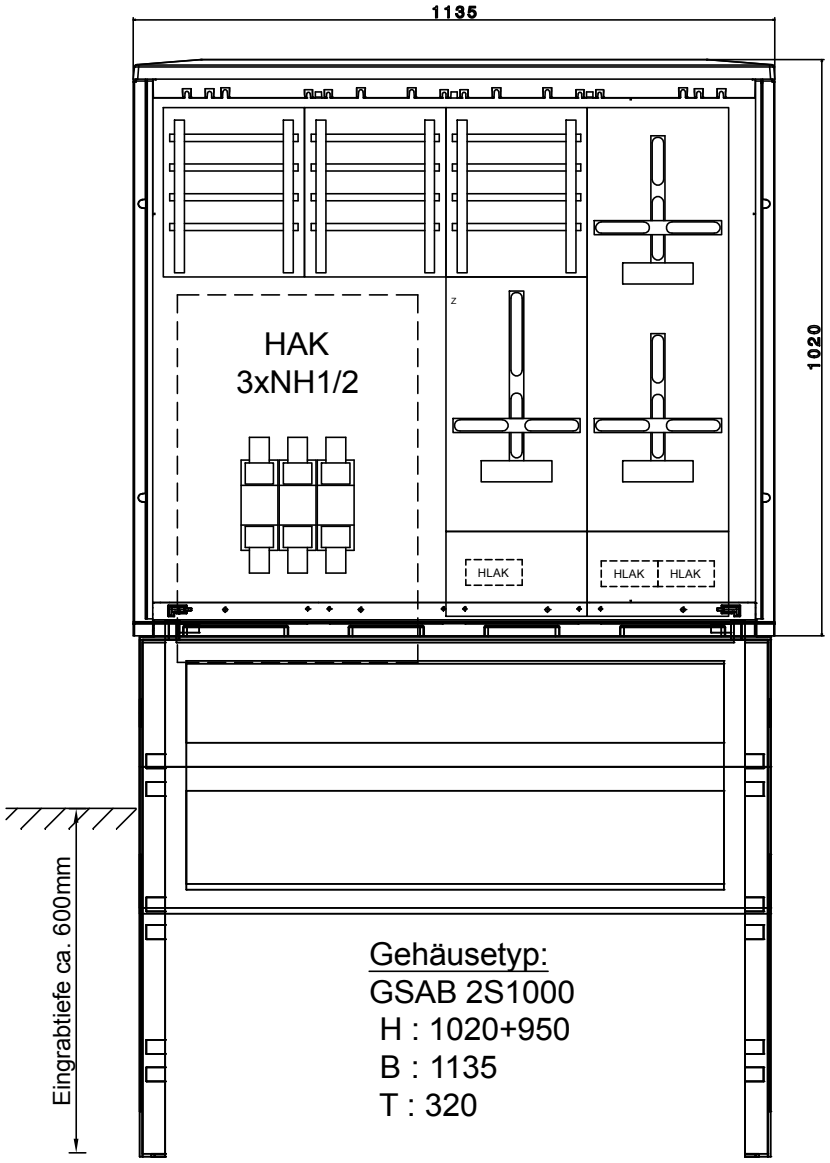

				Datum	27.04.2022	Projekt:ZAS 3Zähler		Ang.-Nr.:	
				Bearb.	H.Vonnoe	**Best-Nr: 22.00.1P31HAK2**		Auf.-Nr.:	
				Gepr.					
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm		Urspr.	Ers.f.	Ers.d.	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30

Bl. 1 v. 1 Bl.