Wandlermessung Westnetz 250A Volleinsp. mit NA-Schutz bis 135kVA mit ZWS und Direktm.

konform zu VDE-AR-N 4105:2018-11

Gehäuse nach VDE-AR-N 4100


TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Zustimmung Netzbetreiber einholen

Nach TAB Westnetz GmbH oder TAB-Gleiche
Schutzart der Säule: IP 44
Schutzart Zählerfeld: IP 54
Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)
Material: glasfaserverstärktes Polyester
Farbe: grau, ähnlich RAL 7035
Schließung: Doppelschwenkhebel (1xKundenzylinder eingebaut)

bestehend aus:

- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
  (V-Klemme 95-240mm², 3x1-polig schaltbar)
- 1xNH00 Sicherungslastschaltleiste Vorsicherung Direktmessung
- 4-Leiter Sammelschienensystem 250A
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170
- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Abgang PV
- 1xLeistungsschütz 135kW, AC3, 3polig als Kuppelschalter
- Abgangsklemmen V-Klemmen 10-240mm²
- Zählerwechselschrank Gr.1 IP54 (Zählerwechselplatte durch NB)
- Sekundärverdrahtung gemäß Anforderung des NB
- 1xTSG-Feld mit Trennklemmen für NSM (Steuerkabel zu WR bauseits)
- Verteilerfeld mit NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105:2018-11
  inkl. Vorsicherung
- 1xDirektmessung mit 4-Leiter SS 12x5mm+BKE-I ZP+AbgKl. 4x25mm²
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

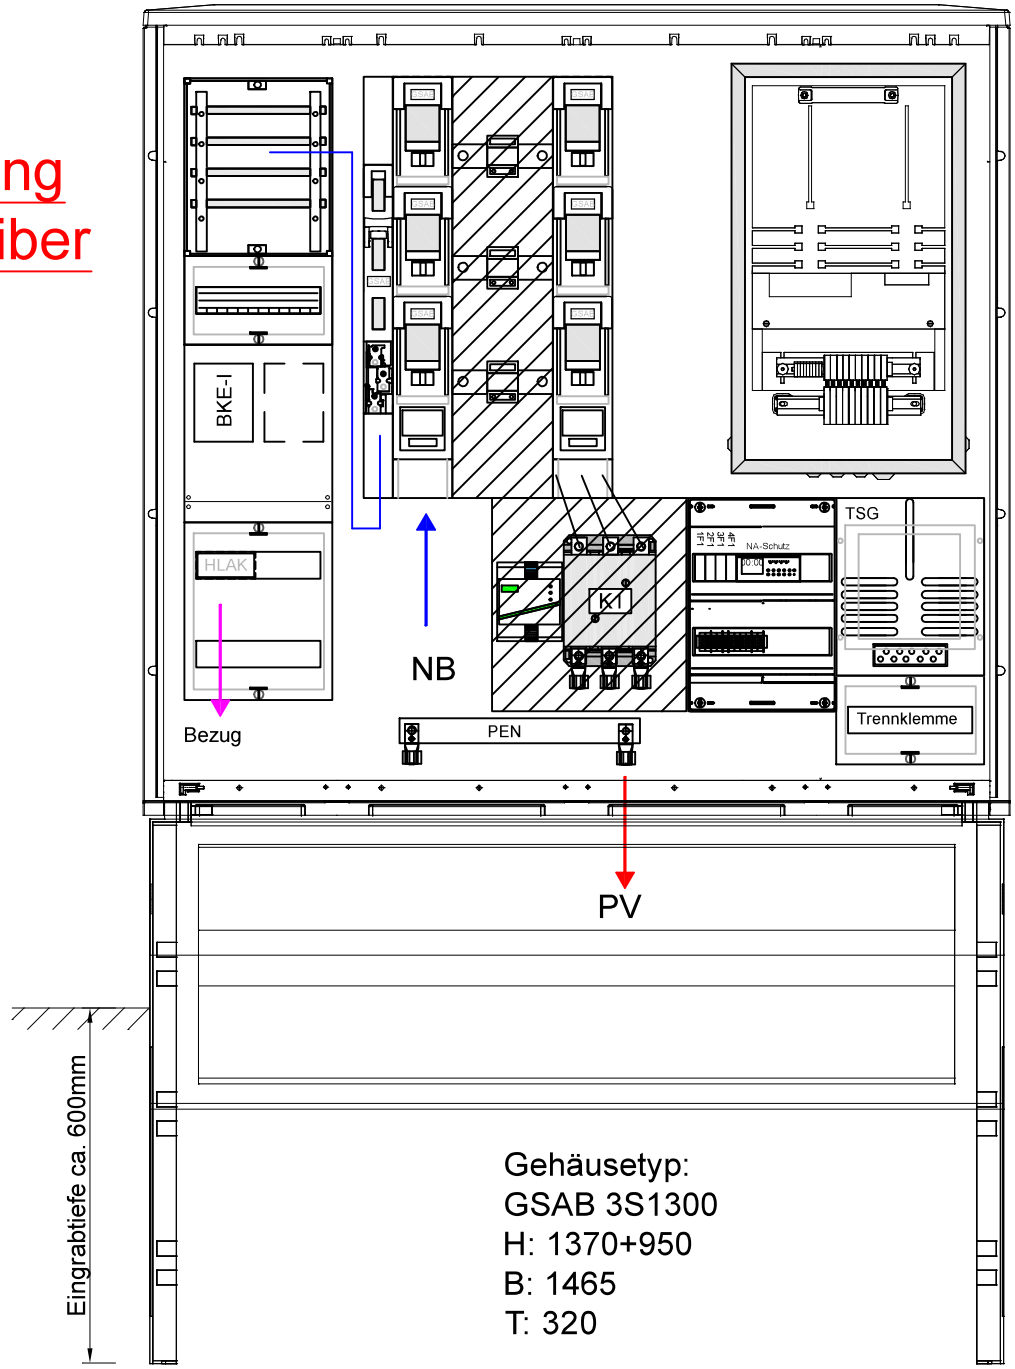

Gehäusetyp:
GSAB 3S1300
H: 1370+950
B: 1465
T: 320

Datum :	18.12.2023	Projekt :	Wandlermessung 250A für Einspeiseanlagen	Angebotsnummer :	2230..	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	22.W250.AR-ZWS-dir	AB-Nummer :		Seite :	

GSAB ELEKTROTECHNIK GMBH
Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0
99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30